

Podpora - Flexim - Chyba #1477

Nefunkční grafy virtuální měřidlo vs. fyzické


2017-07-17 13:03 - Matěj Kraus

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2017-07-17
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.5	Strávený čas:	1.00 hodina
Téma:			
Popis			
On 17.7.2017 09:24, Brill, Ondrej wrote:			
Dobrý den, třetím dnem se pokouším správně nakonfigurovat Fyzické vs. virtuální měřidlo (viz. příloha). Došel jsem do stádia, že absolutní hodnoty souhlasí ale graf je k tomu nereálný. V příloze je ukázka. Když dam do naměřených hodnot převodní konstantu, tak mi fyzický elektroměr grafuje dobře, ale rozhodí to virtuální, když u fyzického elektroměru zruším převodní konstantu, tak zase virtuální měřidlo grafuje správně a fyzické je rozhozeno. Přitom absolutní hodnoty sedí... Dále při konfiguraci virtuálního měřidla bere informace z měřícího místa a nebere v potaz měřidla. Bude lepší, když mi zavoláte vysvětlím po telefonu. Prosím o prověření -- Ondřej Brill Data-Ing, s.r.o.			

Historie

#1 - 2017-07-17 13:05 - Matěj Kraus

- Soubor Vystrizek.PNG přidán

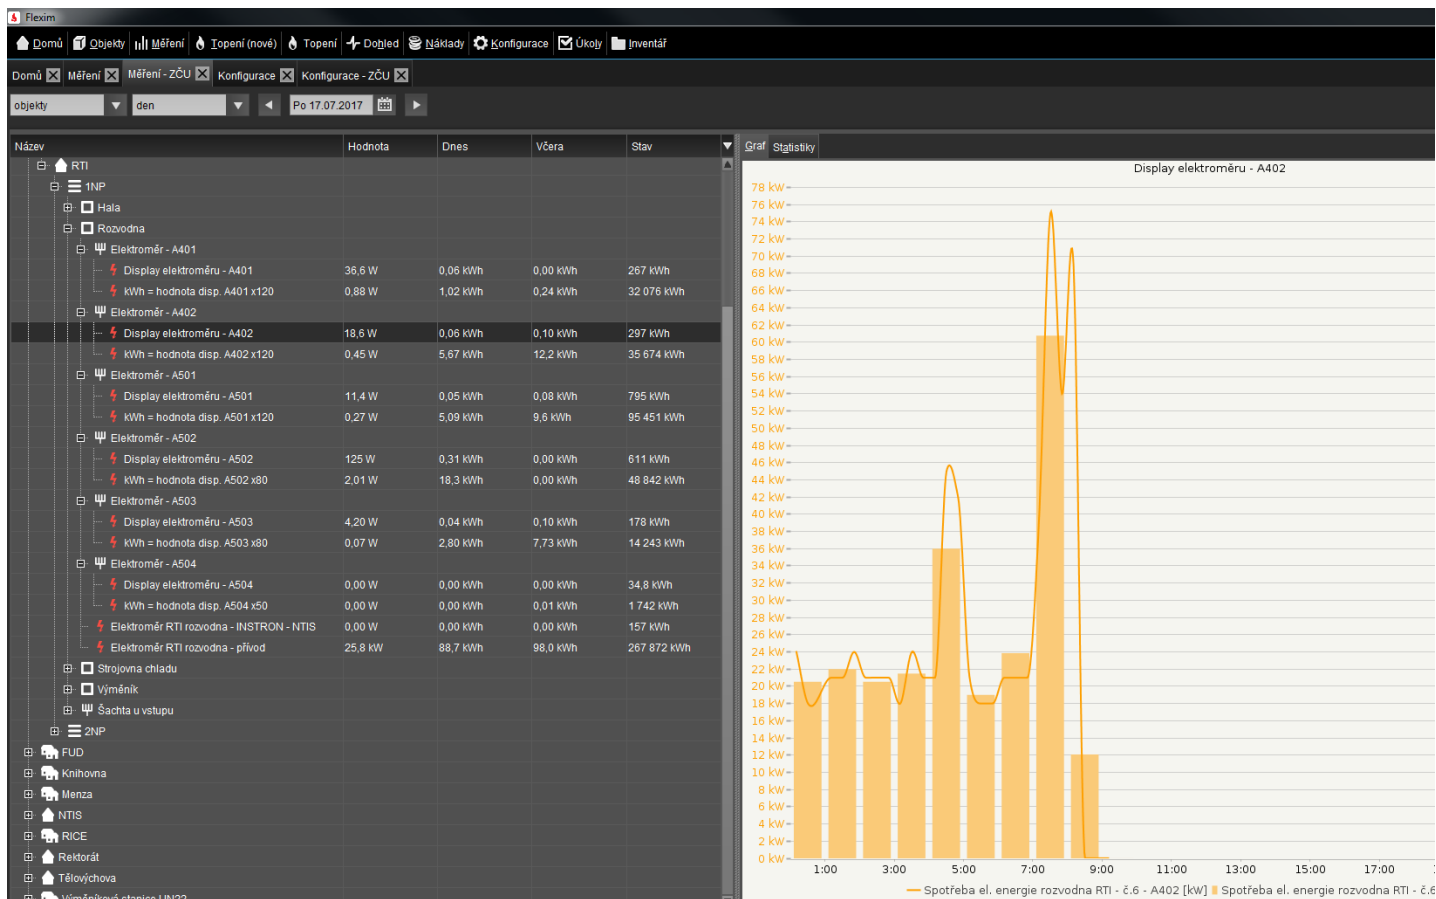

#2 - 2017-07-18 08:10 - Matěj Kraus

Dobrý den pane Brill,

není mi jasné, čeho se přesně snažíte dosáhnout. U vlastností měřených míst vidím korekce násobení, např.:

- Spotřeba el. energie rozvodna RTI - č.6 - A402
 - vstupem je port 100.2 ze zařízení *SI4-ZT-FS-RTI-1NP-Rozvodna-6x-elektroměr-č.2-(kabel-2)*
 - korekce násobení je 0,0002
- Spotřeba el. energie rozvodna RTI - č.6 - A402 x120
 - je "virtuální"
 - vstupem je výše uvedená vlastnost *Spotřeba el. energie rozvodna RTI - č.6 - A402*
 - korekce násobení je 0,024 (tj. zhruba vstup děleno 41)

Je tedy zřejmé, pokud jeden graf ukazuje jednotku kW, druhý bude ukazovat kW 41-krát menší.

Použití "virtuálního" měřeného místa (tak, jak je zamýšleno ve Fleximu) zde z mého pohledu nemá opodstatnění.

Korekce "+" zde nemá význam.

Pokud chcete, aby Vám fungovalo "měřidlo", musí být *port zařízení* stejného typu, jako typ *vlastností měřeného místa* a typ *portu měřidla*. Tedy typ "energie". Nyní je u *portu zařízení* typ čítač.

#3 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z *Ve vývoji* na *Uzavřený*

Soubory

Vystrizek.PNG

153 KB

2017-07-17

Matěj Kraus