

Podpora - Flexim - Chyba #1816

Chybí stav ve statistice při zpětném listování

2018-10-03 09:18 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2018-10-03
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.10	Strávený čas:	1.00 hodina
Téma:			

Popis

Dobrý den,
globálně chybí stav ve statistice při zpětném listování, viz příloha.
Prosím o prověření.

Historie

#1 - 2018-10-03 12:32 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji
- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus
- Cílová verze nastaven na 3.10

Flexim

Domů

Objekty

Měření

Otopení

Dobry den

Náklady

Konfigurace

Účty

Inventář

Domů

Konfigurace

Konfigurace - FN Píseň

Měření

Měření - Horní Břez

objekty

den

St 3.10.2018

Kvartální report

Název	Hodnota	Dnes	Včera	Stav
Areál - LB IMMO - NEHLÍDÁ SE (pouze kontrola funkčnosti)				
Fakturnální vodoměr - parkoviště				
Vodoměr - NEHLÍDÁ SE (pouze kontrola funkčnosti)	300 l/h	1,50 m³	3,20 m³	2 737 m³
Fakturnální vodoměr - vřánice				
Vodoměr - NEHLÍDÁ SE (pouze kontrola funkčnosti)	900 l/h	4,75 m³	16,5 m³	13 720 m³

Graf

Statistiky

Měřidlo


Vodoměr - NEHLÍDÁ SE (pouze kontrola funkčnosti)

Vodoměr - NEHLÍDÁ SE (pouze kontrola funkčnosti)	Dnes	Včera	Před rokem
Aktuální	0,30 m³/h	-0,60 m³/h	
Stav počítadla	2 737 m³		
Celkem	1,50 m³	3,20 m³	
Minimum	0,00 m³/h	0,00 m³/h	0,00 m³/h
Maximum	0,90 m³/h	0,60 m³/h	0,90 m³/h
Průměr	0,16 m³/h	0,13 m³/h	0,25 m³/h

ondrej.brill

3.10 r5963 106/166M

9:13 03.10.2018

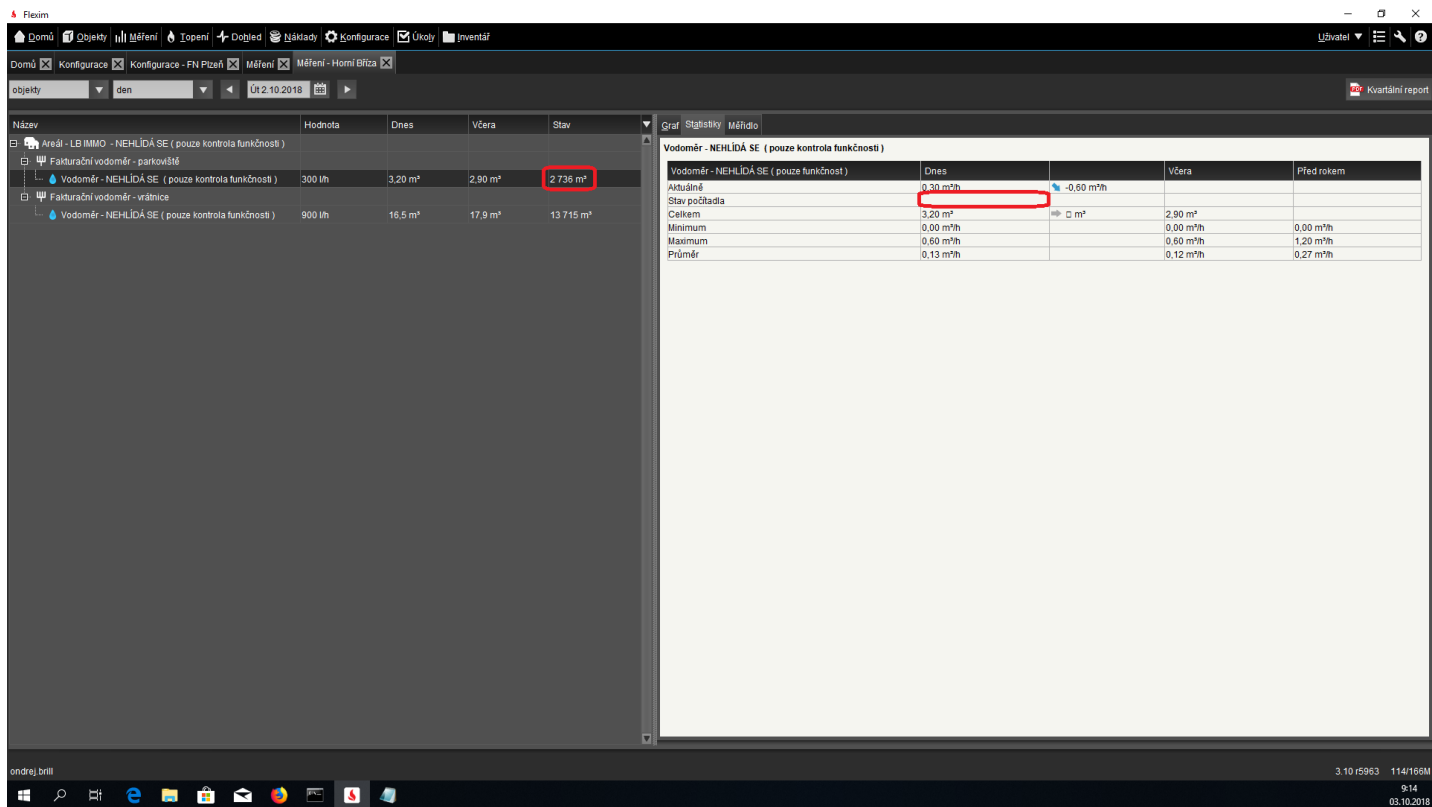

#2 - 2018-10-03 13:56 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Ve vývoji na Vyřešený

Děkuji za nahlášení chyby, opraveno.

Souviselo to s přechodem na InfluxDB.

Oprava spočívala v tom, že jsem sjednotil místo, odkud se bere stav počítadla jak pro sloupec vlevo, tak pro statistiky vpravo (tj. tabulka historie spotřeby).

#3 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Vyřešený na Uzavřený

Soubory

Stav2.PNG	118 KB	2018-10-03	Ondřej Brill
Stav1.PNG	119 KB	2018-10-03	Ondřej Brill