

Podpora - Flexim - Chyba #1994

Nefunkční překlad datové věty kalorimetru

2019-03-06 14:42 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2019-03-06
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.11	Strávený čas:	1.00 hodina
Téma:			
Popis Dobrý den, prosím o prověření kalorimetru pod: 1-GW-PLZ-SŠ-Strojní-Tylova 57 hala 43-2.NP-servrovna viz. příloha. Dle logu datová věta chodí, ale nic se nepřeloží do řeči našeho kmene. S pozdravem Ondřej Brill			

Historie

#1 - 2019-03-06 15:03 - Matěj Kraus


- Stav změněn z Nový na Ve vývoji
- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus
- Cílová verze nastaven na 3.11

Zkusil jsem dekodovat "datovou větu" (68151568080172000000006F20010400000000C0F000000002A16), tohle je výsledek:

```
### Secondary address: {manufacturer ID: HCO, device ID: 00000000, device version: 1, device type: HEAT_METER,  
as bytes: 000000006F200104}  
Short Header: {Access No.: 0, status: 0, encryption mode: NONE, number of encrypted blocks: 0}  
DIB:0C, VIB:0F -> descr:ENERGY, function:INST_VAL, scaled value:0.0, unit:JOULE, J
```

Je tam jen ENERGY s hodnotou 0.0 JOULE

Podle logu je jen vidět, že zařízení neodpoví na každý dotaz.

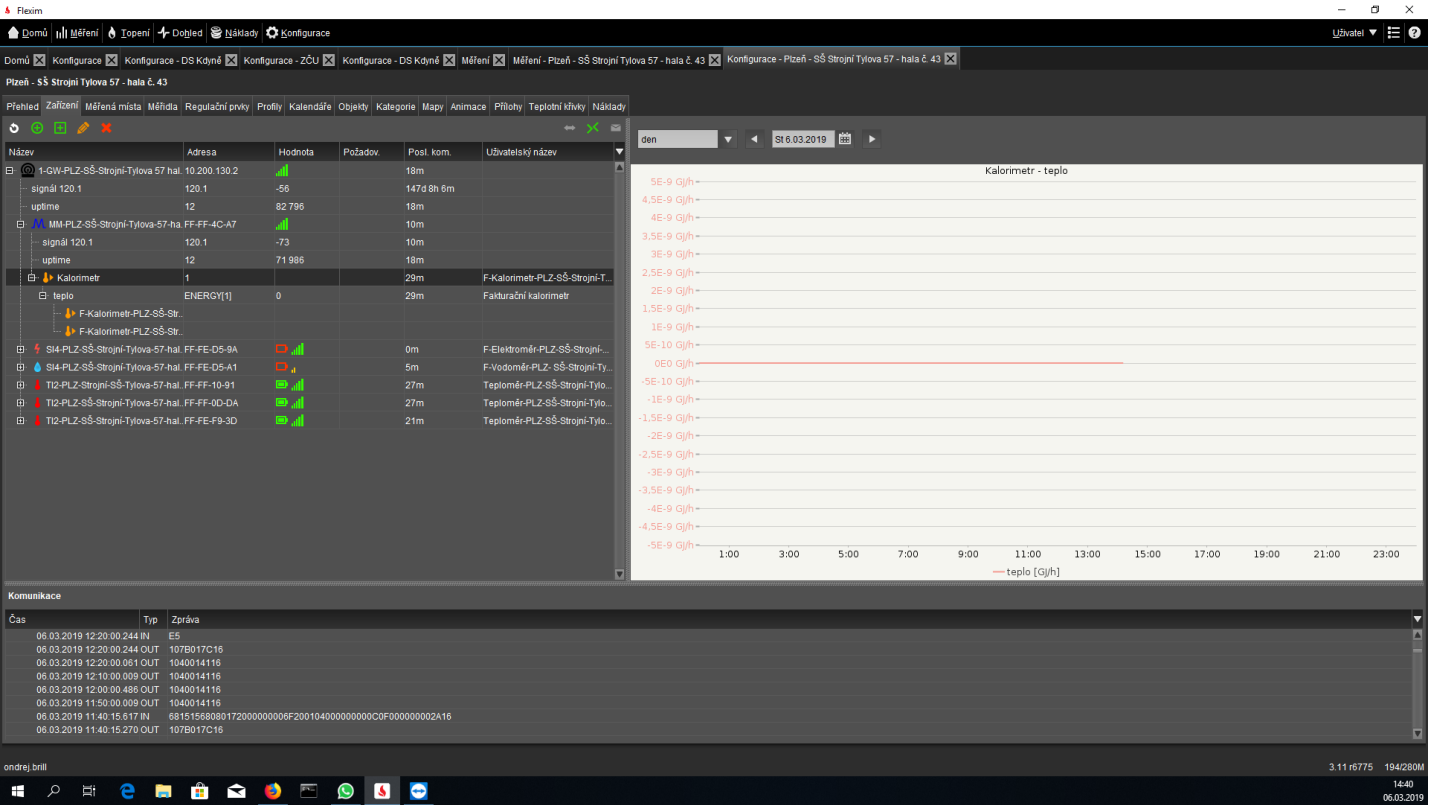

#2 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Soubory

57.PNG	161 KB	2019-03-06	Ondřej Brill
--------	--------	------------	--------------