

Podpora - Flexim - Chyba #2171

Mínusové hodnoty counteru SIG nemocnice Rokycany


2019-10-18 16:39 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2019-10-18
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:		% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	2.00 hodin
Téma:			
Popis			
Dobrý den, prosím o prověření mínusové hodnoty counteru: 15.10.2019 SIG-Rokycany-Nemocnice-vodárna 77 18EBE6 22:46 - - 861 684 23:49 - - 861 720 23:52 - - 861 701 23:52 - - 861 718,89 16.10.2019 00:00 - - 861 718,89 00:08 - - 861 741 00:21 - - 861 760 Opůlnoci 15.10.2019 - 16.10.2019 došlo k mínusovému náměru. Dle counterů nastal 2x náměr s podivnou hodnotou (z desetinou čárkou), která není možná. Potom již hodonoty counteru chodily normální. Prosím o prověření. Ondra			

Historie

#1 - 2019-10-21 13:05 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

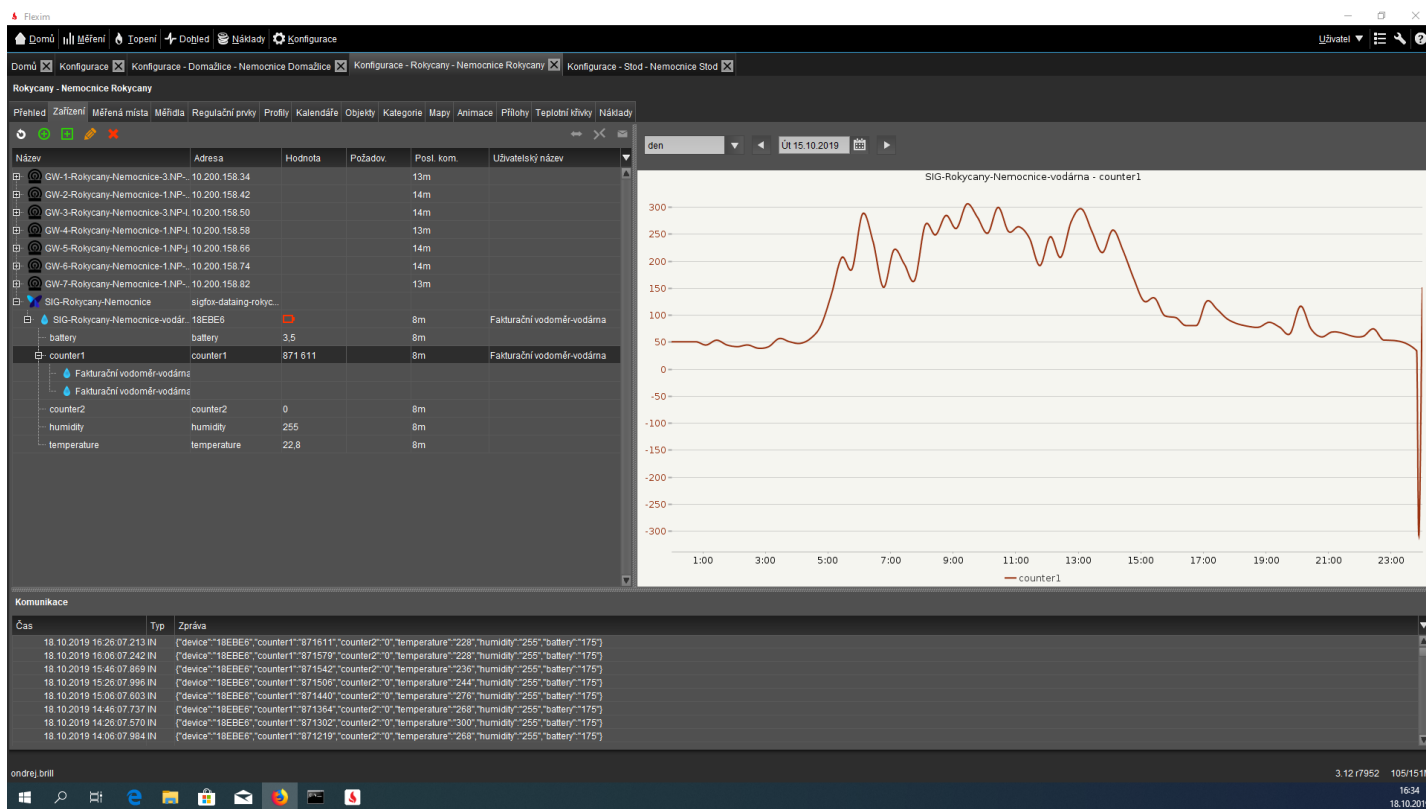

#2 - 2019-10-21 13:39 - Matěj Kraus

- Soubor flexim1.png přidán
- Soubor flexim2.png přidán
- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Dobrý den,

prověřili jsme to, a zjistili jsme, že Sigfox nám dokáže občas poslat hodnoty v jiném pořadí, než byly naměřené. To právě způsobilo záporný "výkon". Jak hodnoty přišli je vidět na přiloženém snímku.

Vyřešili jsme to tak, že jsme do konfigurace sigfoxu přidali (přes webové rozhraní sigfoxu), aby se posílal také čas naměřené hodnoty (v poli 'time'). Viz další snímek, kde je vidět log komunikace před a po změně konfigurace.

Ovladač ve fleximu jsme upravili tak, aby se hodnota času respektovala. Od této opravy už by se záporný výkon v grafu neměl v podobném případě objevit.

Ještě vysvětlím, proč se v grafu objevuje hodnota s desetinou čárkou: je to pouze odhad hodnoty pro graf o půlnoci.

Matěj Kraus

Flexim

Domů

Objekty

Měření

Topení

Dohled

Náklady

Konfigurace

Úkoly

Inventář

Uživatel

Domů

Konfigurace

Konfigurace - Rokycany - Nemocnice Rokycany

Servis - Naměřené hodnoty

Úroveň

od 13.7.2019 13:10:06

do

Instalace Rokycany - Nemocnice Rokycany

Prvek SIG-Rokycany-Nemocnice-vodárna

Vlastnost counter1

Hodnota

Obnovit

☐ pokročilé

Korekce *

Korekce +

Smazat

Vložit

Instalace	Prvek	Vlastnost	Třída	Typ	Úroveň	Čas	Hodnota
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	M15	15.10.2019 22:26:16	861 666,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	M30	15.10.2019 22:46:16	861 684,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	HODINA	15.10.2019 23:49:08	861 720,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	M5	15.10.2019 23:52:51	861 701,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	DEN	16.10.2019 0:08:49	861 741,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	M15	16.10.2019 0:21:00	861 760,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	M5	16.10.2019 0:28:19	861 774,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	M30	16.10.2019 0:46:17	861 789,00
Rokycany - Nemoc...	SIG-Rokycany-Ne...	counter1	PORT	CITAC	HODINA	16.10.2019 1:06:16	861 803,00

matty3.12 r7952 195/298M

Flexim

Domů

Objekty

Měření

Topení

Dohled

Náklady

Konfigurace

Úkoly

Inventář

Uživatel

Domů

Konfigurace

Konfigurace - Rokycany - Nemocnice Rokycany

Servis - Naměřené hodnoty

Rokycany - Nemocnice Rokycany

Přehled

Zařízení

Měřená místa

Měřidla

Regulační prvky

Profily

Kalendáře

Objekty

Kategorie

Mapy

Animace

Přílohy

Teplotní křivky

Náklady

Název	Adresa	Hodnota	Požadov.	Posl. kom.	Uživatelský název
counter1	counter1	879 488		7m	Fakturační vodoměr-vodárna
Fakturační vodoměr-vodárna					
Fakturační vodoměr-vodárna					

Komunikace

Čas	Typ	Zpráva
21.10.2019 13:25:57.967	IN	{\"device\":\"18EBE6\",\"time\":\"1571657156\",\"counter1\":\"879488\",\"counter2\":\"0\",\"temperature\":\"195\",\"humidity\":\"255\",\"battery\":\"175\"}
21.10.2019 13:05:57.499	IN	{\"device\":\"18EBE6\",\"time\":\"1571655956\",\"counter1\":\"879404\",\"counter2\":\"0\",\"temperature\":\"171\",\"humidity\":\"255\",\"battery\":\"175\"}
21.10.2019 12:45:57.453	IN	{\"device\":\"18EBE6\",\"counter1\":\"879319\",\"counter2\":\"0\",\"temperature\":\"139\",\"humidity\":\"255\",\"battery\":\"175\"}
21.10.2019 12:25:57.575	IN	{\"device\":\"18EBE6\",\"counter1\":\"879215\",\"counter2\":\"0\",\"temperature\":\"139\",\"humidity\":\"255\",\"battery\":\"175\"}

matty3.12 r7952 120/289M

Soubory

Stod_Nem_vodarna.PNG	182 KB	2019-10-18	Ondřej Brill
flexim1.png	83.8 KB	2019-10-21	Matěj Kraus
flexim2.png	76.8 KB	2019-10-21	Matěj Kraus

2025-04-29

3/3