

Podpora - Flexim - Chyba #3529

Dohled - stav "kritický".

2024-05-30 13:38 - Tomáš Vodák

Stav:

Nový

Priorita:

Normální

Přiřazeno:

Kategorie:

Cílová verze:

Téma:

Začátek:

2024-05-30

Uzavřít do:

% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Strávený čas:

0.00 hodina

Popis

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Kolega mě upozornil na zvláštní věc. Jedná se o to, že u instalace škola Chodské nám.
Domažlice vyskočil alarm "kritický" v záložce dohled a po nějaké době(30min,screenshot Dom3), aniž by se snížil průtok, tak zmizel.
Koukal jsem na nastavení limitu a přijde mi, že je to ok. Prosím o prověření.

Předem děkuji, T.Vodák

Historie


#2 - 2024-06-03 15:45 - Jiří Patera

- Soubor Screenshot_2024-06-03_15-41-34.png přidán

Dobrý den,

trochu jsem se u toho zapotil, ale dohledal jsem, že došlo k miniaturnímu poklesu hodnoty výkonu pod hladinu kritického alarmu a proto byl tento ukončen.

Jiří Patera

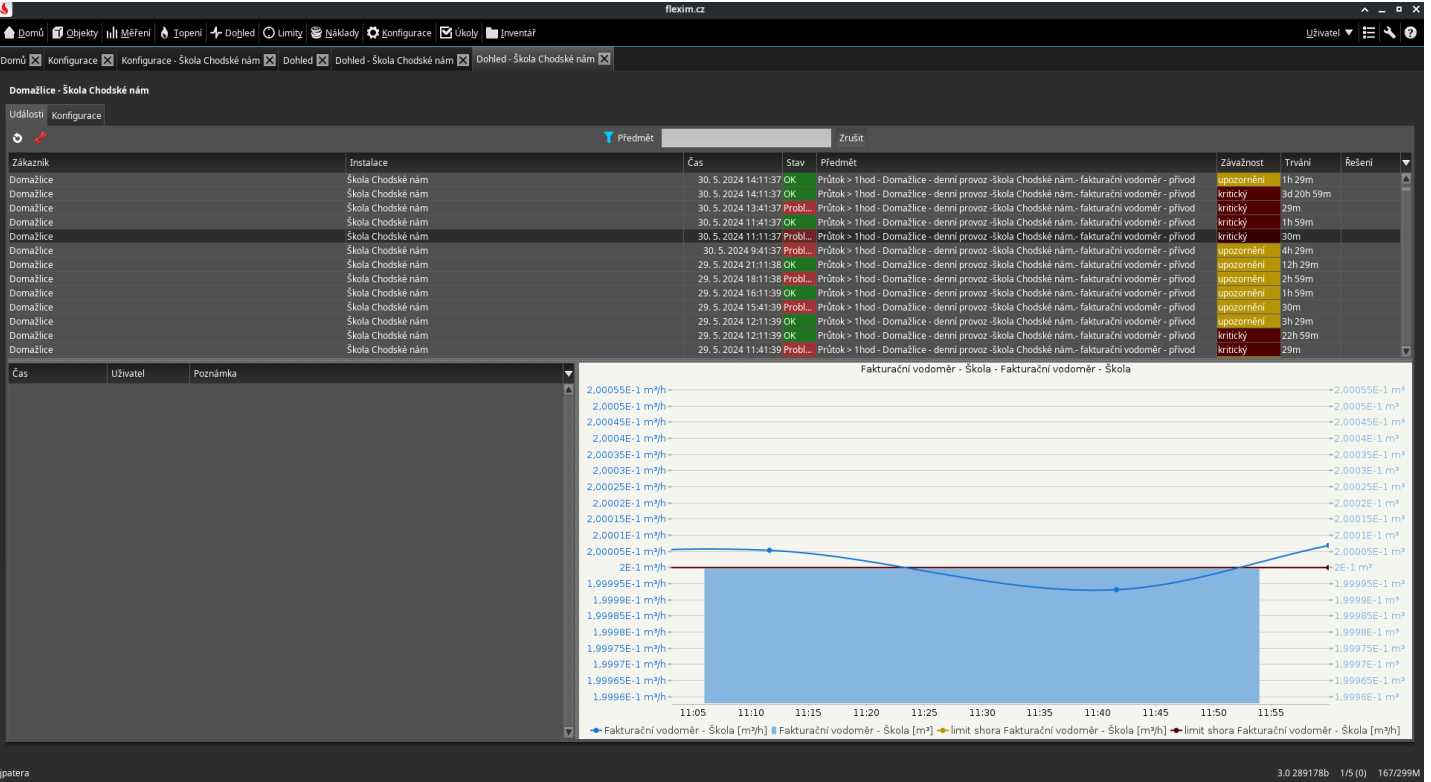

#3 - 2024-06-03 16:08 - Tomáš Vodák

Děkuji a hezký den.

T.Vodák

Soubory

Dom1.PNG	104 KB	2024-05-30	Tomáš Vodák
Dom2.PNG	115 KB	2024-05-30	Tomáš Vodák
Dom3.PNG	91.7 KB	2024-05-30	Tomáš Vodák
Screenshot_2024-06-03_15-41-34.png	173 KB	2024-06-03	Jiří Patera